


# Fiche technique

## Chemin de câbles en treillis GR-Magic® 105 FT

Référence: 6002433

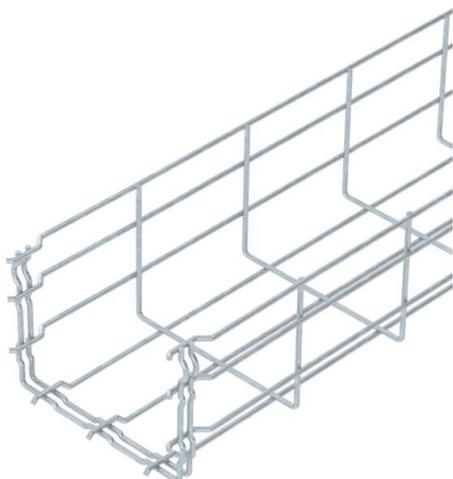

Chemin de câbles en treillis avec raccord préformé d'une hauteur latérale de 105 mm.  
Aucun raccord supplémentaire n'est nécessaire pour le chemin de câbles en treillis, il est simplement emboîté. Le maillage est de 50 x 100 mm.  
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 15 dB, avec couvercle 25 dB.



**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	6002433
Type	GRM 105 150 FT
Désignation 1	Chemin de câbles treillis GRM
Fabricant	OBO
Dimension	105x150x3000
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	119 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Chemin de câbles en treillis GR-Magic® 105 FT


Référence: 6002433



### Dimensions

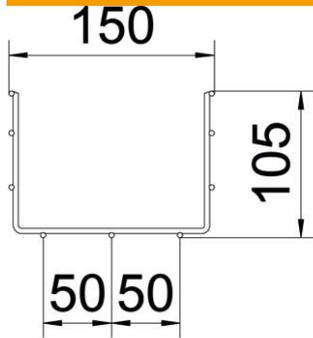

Longueur	3 000 mm
Largeur	150 mm
Largeur	5,91 in
Hauteur	105 mm
Hauteur	4,13 in
Cote B	150 mm
Dimension H	108 mm

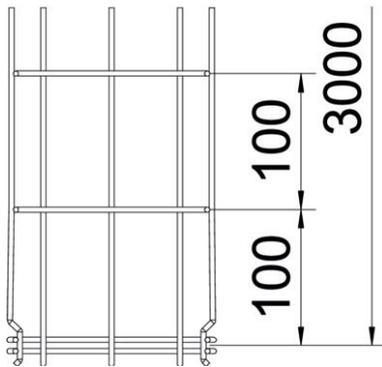

### Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Sécurité de fonctionnement	non
Séparateur intégré	sans
Section utile	130 cm <sup>2</sup>
Section utile	13000 mm <sup>2</sup>
Forme de profilé	Forme en U
Acier inoxydable, décapé	non
Raccord sans vis	oui
Modèle longue portée	non
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à dé clic

# Fiche technique


## Chemin de câbles en treillis GR-Magic® 105 FT

Référence: 6002433



### Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1 m
Espacements utilisables entre supports max.	3 m
Distance entre supports 1,0m	0,8 kN/m
Distance entre support 1,5m	0,55 kN/m
Distance entre support 2,0m	0,37 kN/m
Distance entre supports 2,5m	0,27 kN/m
Distance entre supports 3,0m	0,25 kN/m

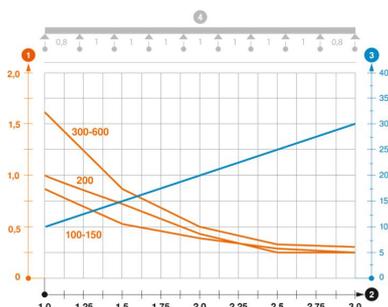

### Diagramme de charge du chemin de câbles en treillis type GRM 105

- 1 Charge admissible de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
  - 2 Portée en m
  - 3 Déflexion de longeron en mm avec kN/m autorisé
  - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
  - Courbe de déflexion de longeron en fonction de l'espacement d'appui