


# Fiche technique

## Chemin de câbles en treillis GR-Magic® 55 FT

Référence: 6001424

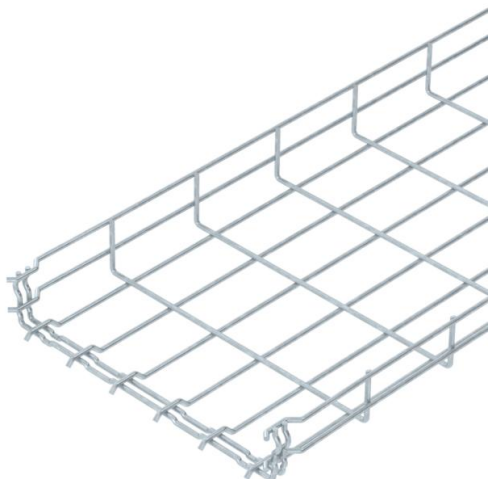

Chemin de câbles en treillis avec raccord préformé d'une hauteur latérale de 55 mm.  
Aucun raccord supplémentaire n'est nécessaire pour le chemin de câbles en treillis, il est simplement emboîté. Le maillage est de 50 x 100 mm (exception : GRM 55/50 = 20 x 100 mm).  
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 15 dB, avec couvercle 25 dB.

Des indications précises relatives à la classification UL figurent dans l'homologation correspondante.



**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	6001424
Type	GRM 55 300 FT
Désignation 1	Chemin de câbles treillis GRM
Fabricant	OBO
Dimension	55x300x3000
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	200,667 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Chemin de câbles en treillis GR-Magic® 55 FT

Référence: 6001424



### Dimensions

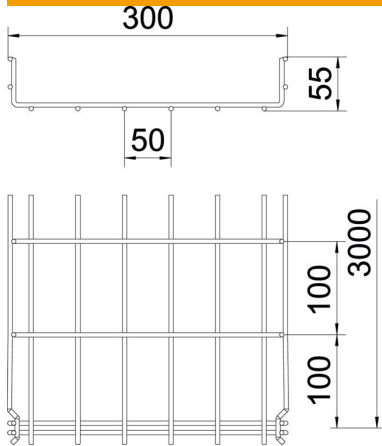

Longueur	3 000 mm
Largeur	300 mm
Largeur	11,81 in
Hauteur	55 mm
Hauteur	2,17 in
Cote B	300 mm
Dimension H	58 mm

### Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Sécurité de fonctionnement	oui
Séparateur intégré	sans
Section utile	129 cm <sup>2</sup>
Section utile	12900 mm <sup>2</sup>
Forme de profilé	Forme en U
Acier inoxydable, décapé	non
Raccord sans vis	oui
Modèle longue portée	non
Type de test de charge selon CÉI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic

# Fiche technique

## Chemin de câbles en treillis GR-Magic® 55 FT

Référence: 6001424



### Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1 m
Espacements utilisables entre supports max.	2,5 m
Distance entre supports 1,0m	0,7 kN/m
Distance entre support 1,5m	0,5 kN/m
Distance entre support 2,0m	0,25 kN/m
Distance entre supports 2,5m	0,2 kN/m



### Diagramme de charge du chemin de câbles en treillis GR-Magic de type GRM 55

- 1 Charge admissible de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
  - 2 Portée en m
  - 3 Déflexion de longeron en mm avec kN/m autorisé
  - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
  - Courbe de déflexion de longeron en fonction de l'espacement d'appui