


# Fiche technique

## Échelle à câbles SLCS 110, 3 m C30 FT

Référence: 6207310



Échelle à câbles d'une hauteur latérale de 110 mm avec échelons soudés à profilé C30 ouvert vers le haut. Longeron latéral enroulé pour le renforcement et la protection des bords. La fixation sur console s'effectue avec des pièces de serrage de type LKS 40. La fente de l'échelon mesure 16,5 mm. La bride de fixation correspondante est de type 2056. Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 10 dB, avec couvercle 15 dB.

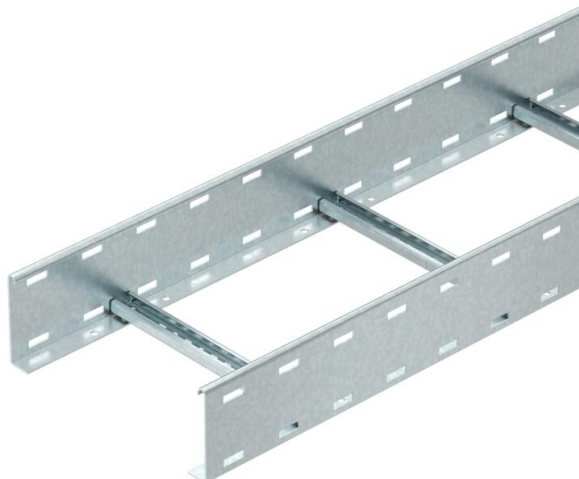

**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	6207310
Type	SLCS 1150 3 FT
Désignation 1	Echelle à câbles
Désignation 2	échelons non perforés, soudés
Fabricant	OBO
Dimension	110x500x3000
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	623,133 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

Échelle à câbles SLCS 110, 3 m C30 FT

Référence: 6207310



## Dimensions

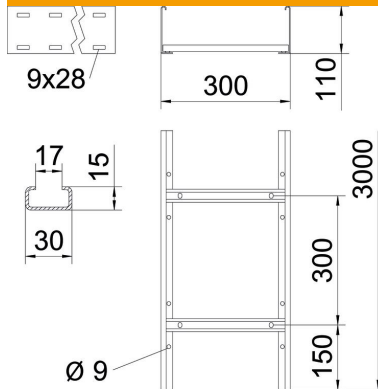

Longueur	3 000 mm
Longueur	3 000 ft
Largeur	500 mm
Hauteur	110 mm
Cote B	500 mm
Fente de l'échelon	17,00

## Caractéristiques techniques

Modèle d'échelons	Profilé non perforé
Modèle de longeron latéral	Profilé plat
Fixation des échelons	soudé
Sécurité de fonctionnement	non
Section utile	450 cm <sup>2</sup>
Section utile	45000 mm <sup>2</sup>
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Distance entre les échelons	300 mm
Modèle longue portée	non
Épaisseur de longeron	2 mm


# Fiche technique

## Échelle à câbles SLCS 110, 3 m C30 FT

Référence: 6207310

### Charges

Espacements utilisables entre supports min.	2 m
Espacements utilisables entre supports max.	6 m
Distance entre support 2,0m	4 kN/m
Distance entre supports 2,5m	3 kN/m
Distance entre supports 3,0m	2,3 kN/m
Distance entre supports 3,5m	1,6 kN/m
Distance entre support 4,0m	1 kN/m
Distance entre support 4,5m	0,83 kN/m
Distance entre support 5,0m	0,7 kN/m
Distance entre support 6,0m	0,25 kN/m

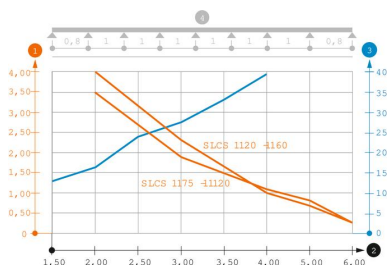

### Diagramme de charge de l'échelle à câbles type SLCS 110

- 1 Charge admissible de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
  - 2 Portée en m
  - 3 Déflexion de longeron en mm avec kN/m autorisé
  - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
  - Courbe de déflexion de longeron en fonction de l'espacement d'appui